


REZ
 M 1:10

Uličný vpust TBV pre prípojku DN200


ULIČNÝ VPUST č. 4

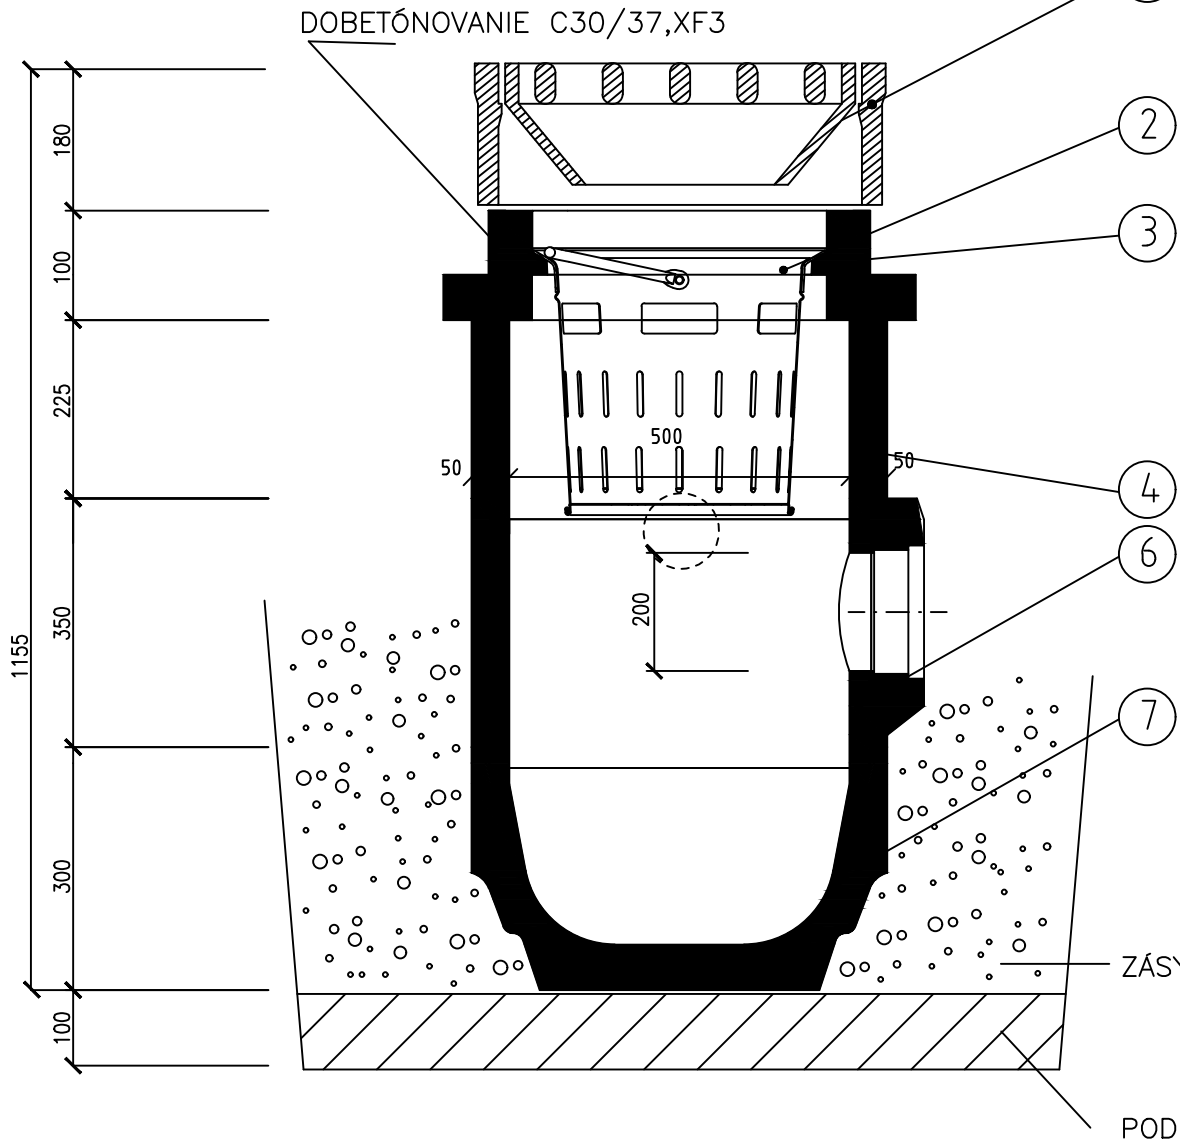


VYSVETLÍVKY :

- Kv — VYÚSTENIE VPUSTU V m
 Hv — HLĎKA VYÚSTENIA V m
 Kt — KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU PRE UV V m
 Ip — DĽŽKA PRÍPOJKY V m
 Se — SPÁD PRÍPOJKY V ‰
 Kz — KÓTA ZAÚSTENIA DO KANALIZÁCIE V m
 Hz — HLĎKA ZAÚSTENIA V m
 Kd — KÓTA ZAÚSTENIA DRENÁŽE DO VPUSTU V m

PÔDORYS
 VTKOVÁ MREŽA
 TRIEDA D400

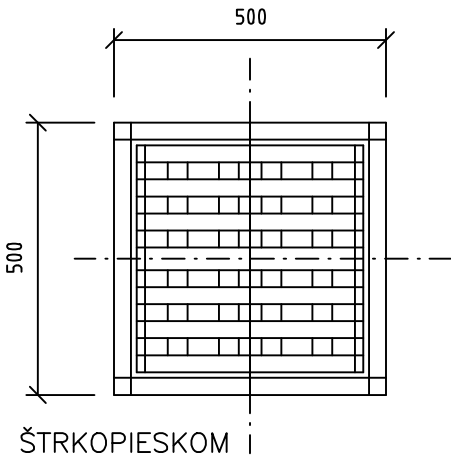

PRIEČNY REZ KANALIZAČNOU
 PRÍPOJKOU

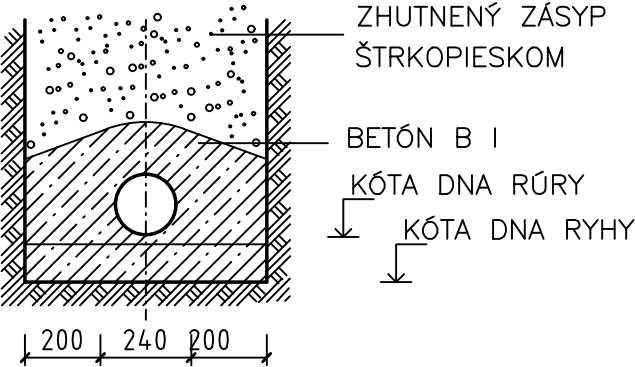


| | | |
|---|--|---|
| ① | VTOKOVÁ LIATINOVÁ MREŽA D400 (0,504 x 0,504) | 1 |
| ② | KÔŠ | 1 |
| ③ | TBV 500–100 | 1 |
| ④ | TBV 500–225 | 1 |
| ⑤ | TBV 500–325 | 0 |
| ⑥ | TBV 500–350 BOČNÝ ODTOK DN200 | 1 |
| ⑦ | DNO TBV 500–300 PK S KALOVOU PRIEHLBINOU | 1 |

| ČÍSLO UV | STANIČENIE v km | KÓTA Kt TERÉNU/m/ | DĽŽKA PRÍPOJKY/m/ | VYÚSTENIE Kv | KÓTA Kd ZAÚSTENIA DRENÁŽE |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| UV1 | 0,029 60 | 131,51 | 2,00 | 130,71 | 130,86 |
| UV2 | 0,080 00 | 131,40 | 2,00 | 130,60 | 130,75 |
| UV3 | 0,103 75 | 131,30 | 2,00 | 130,50 | 130,65 |
| | | | | | |
| | | | | | |


STRED UV

| Bod | y | x |
|-----|-----------|------------|
| UV1 | 572111.80 | 1290502.15 |
| UV2 | 572130.70 | 1290455.50 |
| UV3 | 572138.50 | 1290433.10 |
| | | |

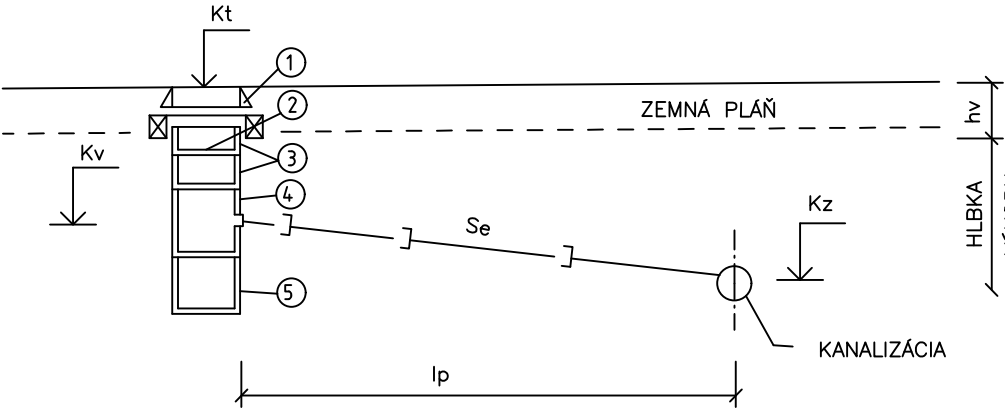

VYSVETLÍVKY :

- Kv — VYÚSTENIE VPUSTU V m
 Hv — HLĎKA VYÚSTENIA V m
 Kt — KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU PRE UV V m
 Ip — DĽŽKA PRÍPOJKY V m
 Se — SPÁD PRÍPOJKY V ‰
 Kz — KÓTA ZAÚSTENIA DO KANALIZÁCIE V m
 Hz — HLĎKA ZAÚSTENIA V m
 Kd — KÓTA ZAÚSTENIA DRENÁŽE DO VPUSTU V m

| | | | | |
|--|--|---------------------|---|----------------|
| HLAVNÝ PROJEKTANT: | ZOP: | VYPRACOVAL: | <div> PROKOS s.r.o.</div> <div>DRUIDSKÁ 5/A 851 10 BRATISLAVA TEL.FAX:421-2-62520005 e-mail:vladimir.majek@prokos.sk</div> | |
| | Ing. Vladimír Májek | Ing. Vladimír Májek | | |
| INVESTOR: | Mestská časť Bratislava - Rusovce Vývojová 8851 10 Bratislava | | | |
| STAVEBNÝ OBJEKT: | | | FORMÁT: | 2 A4 |
| Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Colníckej ul. | | | DÁTUM: | 09.2021 |
| | | | STUPEŇ: | PS |
| | | | ČÍS.ZAK.: | |
| | | | MIERKA: | 1:10 |
| OBSAH VÝKRESU: | | | ČÍSLO PRÍLOHY: | ČÍSLO SÚPRAVY: |
| Uličný vpust - časť A | | | 5 | |