


Uličný vpust TBV pre prípojku DN200

ULIČNÝ VPUST č. 4

DOBETÓNOVANIE C30/37,XF3

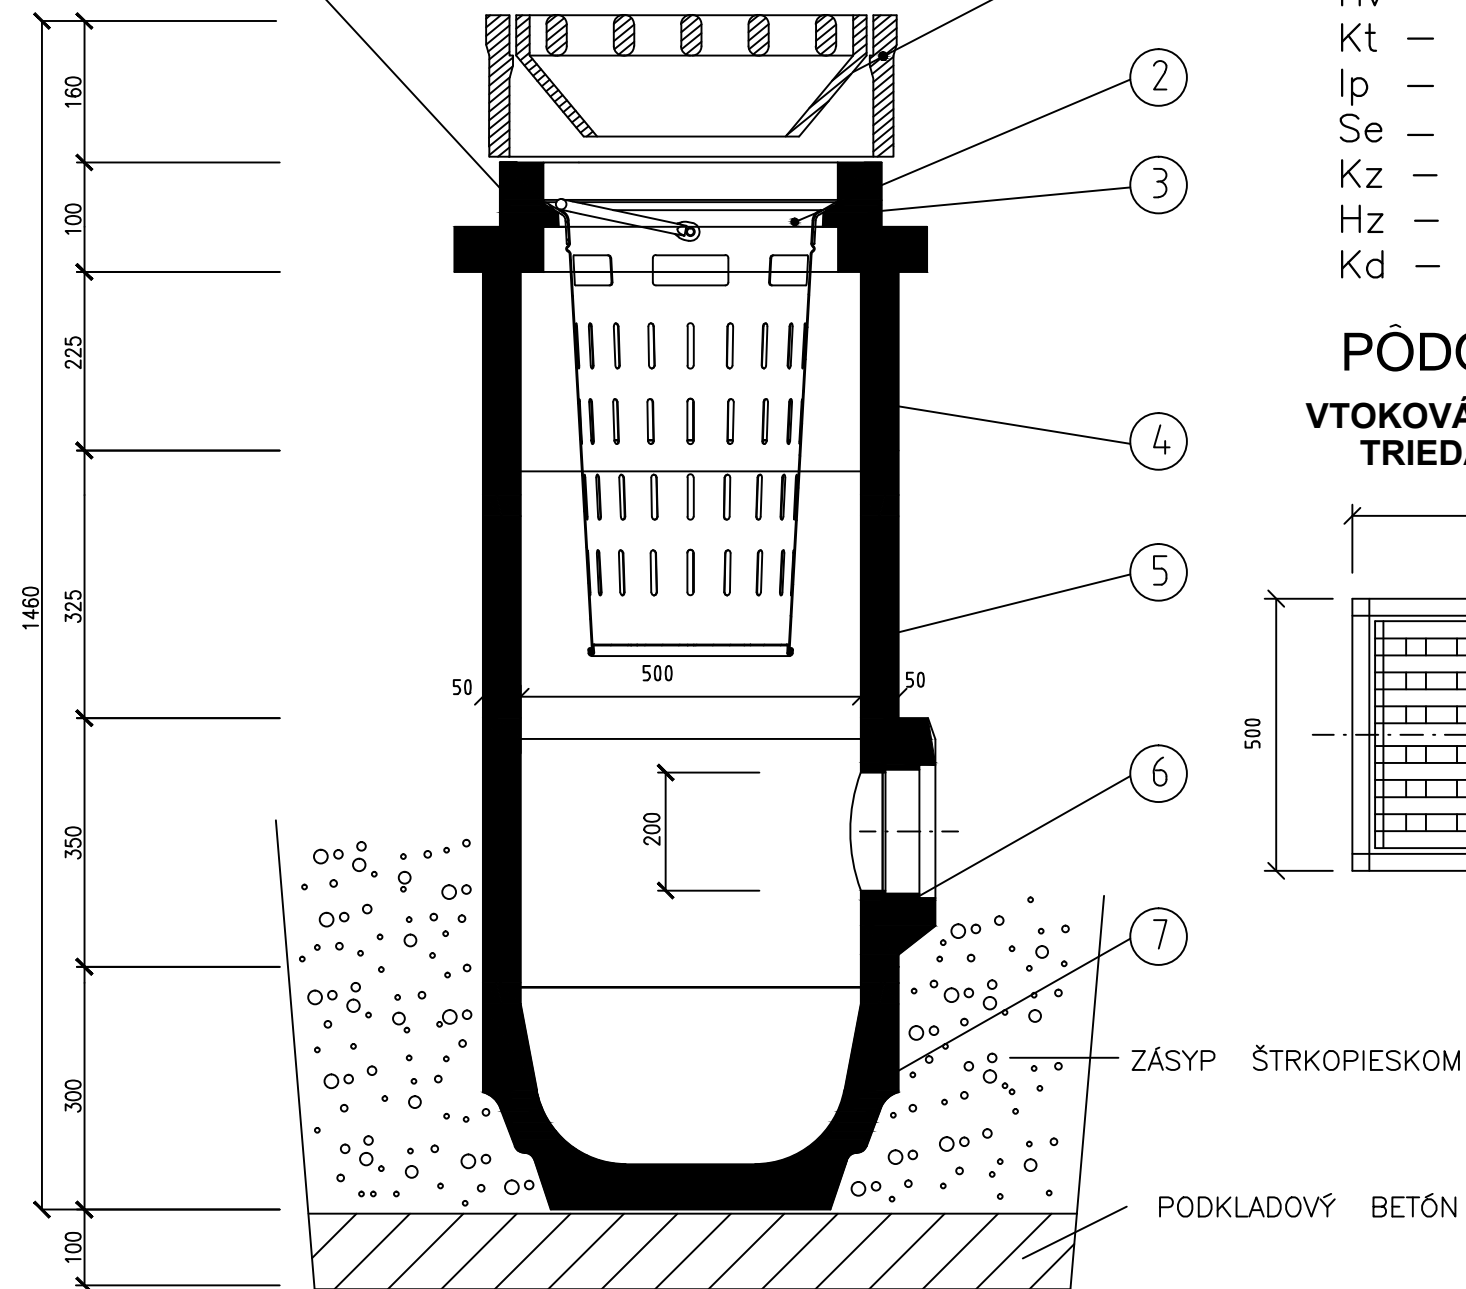


VYSVETLÍVKY :


Kv — VYÚSTENIE VPUSTU V m
Hv — HĽBKA VYÚSTENIA V m
Kt — KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU PRE UV V m
lp — DĹŽKA PRÍPOJKY V m
Se — SPÁD PRÍPOJKY V ‰.
Kz — KÓTA ZAÚSTENIA DO KANALIZÁCIE V m
Hz — HĽBKA ZAÚSTENIA V m
Kd — KÓTA ZAÚSTENIA DRENÁŽE DO VPUSTU V m

PÔDORYS

VTOKOVÁ MREŽA TRIEDA D400

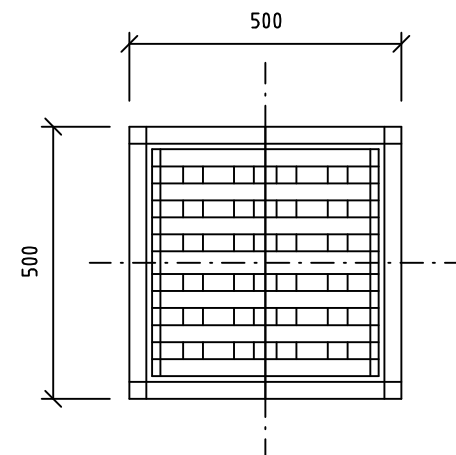

PRIEČNY REZ KANALIZAČNOU
PRÍPOJKOU

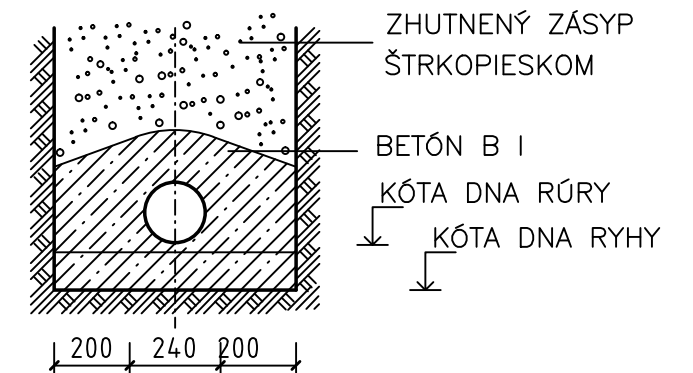


①	VTOKOVÁ LIATINOVÁ MREŽA D400 (0,504 x 0,504)	1
②	KÔŠ TYP E8000	1
③	TBV 500–100	1
④	TBV 500–225	1
⑤	TBV 500–325	0
⑥	TBV 500–350 BOČNÝ ODTOK DN200	1
⑦	DNO TBV 500–300 PK S KALOVOU PRIEHLBINOU	1

ČÍSLO UV	STANIČENIE v km	KÓTA Kt TERÉNU/m/	DĹŽKA PRÍPOJKY/m/	VYÚSTENIE	KÓTA Kd ZAÚSTENIA DRENÁŽE
				Kv	
UV1		131,32		130,36	
UV2		131,67		130,71	


STRED UV

Bod	y	x
UV1	571817.90	1290691.13
UV2	571842.85	1290754.60

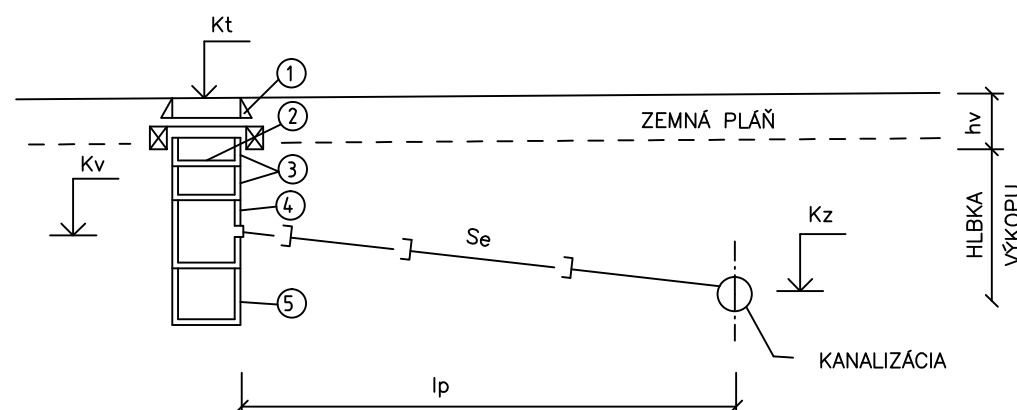

VYSVETLIVKY :

Kv — VYÚSTENIE VPUSTU V m
Hv — HLĎKA VYÚSTENIA V m
Kt — KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU PRE UV V m
lp — DLŽKA PRÍPOJKY V m
Se — SPÁD PRÍPOJKY V %
Kz — KÓTA ZAÚSTENIA DO KANALIZÁCIE V m
Hz — HLĎKA ZAÚSTENIA V m
Kd — KÓTA ZAÚSTENIA DRENÁŽE DO VPUSTU V m

HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZOP:	VYPRACOVAL:	 PROKOS s.r.o. DRUIDSKÁ 5/A 851 10 BRATISLAVA TEL.FAX:421-2-62520005 e-mail:vladimir.majek@prokos.sk
	Ing. Vladimír Májek	Ing. Vladimír Májek	
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava - Rusovce Vývojová 8 851 10 Bratislava		
STAVEBNÝ OBJEKT:	Rekonštrukcia komunikácie a cyklochodník na Irkutskej ul. - rekonštrukcia cyklochodníka		FORMÁT: 2 A4 DÁTUM: 08.2021 STUPEŇ: PS ČÍS.ZAK.: MIERKA: 1:10
OBSAH VÝKRESU:	Uličný vpust		ČÍSLO PRÍLOHY: 4 ČÍSLO SÚPRAVY: