

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
/05. 8. 2020

Naše číslo
UKSP/479/2020/7/Go

Vybavuje/linka
Ing. Jana Gogová/68207019,
0948435338
gogova@bratislava-rusovce.sk

Bratislava
15. 6. 2021

Vec

BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 1. etapa – VNK, NNK

Oznámenie č. 2 (po predložení upraveného projektu) o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Podateľňa miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce prijala 05. 8. 2020 návrh Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 1. etapa - VNK, NNK na pozemkoch katastrálneho územia Rusovce, Bratislava,

- parcelné č. stavbou dotknutých pozemkov registra „C“: 1223/7, 1212/8, 1208/8, 1208/6, 1208/19, 393/1, 394/1, 392, 391, 389/7, 221/4, 221/1, 221/5, 162/5, 162/7, 90, 89/3, 89/1, 89/2, 960, 965/1, 965/43,

- parcelné č. stavbou dotknutých pozemkov registra „E“: 2731/2, 2731/1, 2746/5, 178/1, 177, 251.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci začaté územné konanie o umiestnení stavby (ďalej aj konanie) kabelizácie 22 kV linky ZSE VN 144, čo bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom listom stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce č. UKSP/479/2020/4/Go z 09. 02. 2021 v rozsahu:

„SO 01 – VN káblové vedenie – Zakabelizovanie VN vzdušného vedenia sa prevedie VN káblovým vedením 3 × NA2XS2Y 1×240 o celkovej dĺžke 1650 m. Kabelizácia začína na existujúcom mrežovom stožiaru pri ceste I/2 pred Rusovcami napojením na existujúci zvislý úsekový odpojovač. VN kábel od stožiara prejde v koridore vzdušného vedenia k ceste I/2 a popri nej po poľnohospodárskych pozemkoch vo vzdialenosti 1,5 m od päty násypu povedie smerom do Rusoviec. V mieste zvýšenia násypu cesty ju prekríži a povedie po druhej strane vo vzdialenosti 1,5 m od päty násypu až za futbalové ihrisko, kde sa podtlačením vráti na pôvodnú stranu cesty. V zastavanom území MČ Rusovce káblové vedenie povedie popri násype cesty až po Colnícku ulicu, ktorú prekríži podtlačením. Ďalej trasa vedie popri ceste pod chodníkom zo zámkovej dlažby až po Balkánsku ulicu (smer Jarovce), ktorú prekríži podtlačením. Káblové vedenie ďalej pokračuje popri Balkánskej ulici pod asfaltovým chodníkom smerom k nákupnému centru. Vydĺždenú plochu pred nákupným centrom vedenie prekríži podtlačením až na parkovisko zo zámkovej dlažby a povedie okrajom parkoviska a chodníka. Za parkoviskom prekríži vjazd na parkovisko a káblové vedenie pokračuje v zelenom páse popri obslužnej komunikácii a pred domami na pravej strane až po odbočenie ulice Pohraničníkov. Tu vedenie zabočí a vedie v zelenom páse popri ulici Pohraničníkov, prekríži odbočku oproti zdravotnému centru a na úrovni existujúcej kioskovej transformačnej stanice 1375 (ďalej TS 1375) prekríži ulicu Pohraničníkov a ukončí sa v existujúcej trafostanici. Kábel bude uložený v hĺbke 100 cm v pieskovom lôžku krytom

betónovou doskou. Asfaltové komunikácie (cesta I/2 – Balkánska ulica, ulica Pohraničníkov) prekrízuje káblové vedenie v podtlačenej chráničke PE200. Podtlačenie bude prevedené v hĺbkach min. 1 m pod telesom cesty, štartovacie jamy budú osadené bez zásahu do telesa komunikácií.

SO 03 – NN káblové vedenie – V rámci výkopových prác na realizácii VN káblového vedenia sa do trasy priložia dva káblové NN vývody od existujúcej TS 1375 smerom na Balkánsku ulicu a popri Balkánskej ulici až po posledný rodinný dom (posledný stĺp NN vzdušnej siete) pred obchodným centrom.

NN káble 2 × NAYY-J 4×240 o dĺžke trasy 780 m budú na Balkánskej ulici striedavo zaslučkované do novo osadených istiacich skríň SR2/6 (15 kusov). Skrine budú osadené pri existujúcich stĺpoch vzdušného NN vedenia. Káble budú uložené v zeleni v hĺbke 70 cm v pieskovom lôžku krytom tehlou a výstražnou fóliou. Nové NN káblové vedenie a rozpojovacie skrine sa realizujú ako predpríprava na kabeľizáciu NN vzdušných vedení v zastavanom území obce.

Mestská časť Bratislava-Rusovce v stanovisku č. MÚ/R-587/2021/Ki z 22. 02. 2021 vyjadrila nesúhlas s osadením 15 ks istiacich skríň SR2/6 na Balkánskej ulici, z dôvodu ktorého stavebník prepracoval projekt.

V súlade s prepracovaným projektom, rámci objektu **SO 03 – NN káblové vedenie**, budú NN káble 2 × NAYY-J 4×240 o dĺžke trasy 780 m na Balkánskej ulici striedavo zaslučkované do novo osadených istiacich skríň SR (5 kusov). Od skrine umiestnenej oproti Maďarskej ulici sa NN káblom podtlačeným pod Balkánskou ulicou napojí vzdušné vedenie na strane Maďarskej ulice. Na nové skrine sa prepoja existujúce domové prípojky. Káblové sa prepoja, resp. naspojujú na nové káble a zatiahnu sa do nových skríň. Vzdušné sa zmenia na káblové, napojené na nové skrine spolu s osadením nových elektromerov na verejne prístupné miesta. Existujúce NN vzdušné vedenie vedené popri chodníku sa zdemontuje od námestia pred obchodným domom až po ulicu Pohraničníkov v dĺžke 520 m. Zdemontuje sa aj prepoj ponad Balkánsku ulicu v úrovni Maďarskej ulice.

Uvedená zmena projektu (podčiarnutá časť textu vyššie) je súčasne aj dôvodom rozšírenia stavbou dotknutých pozemkov o pozemky registra „C“ parcelné č. 88/2, 633, katastrálne územie Rusovce, Bratislava.

Mestská časť Bratislava-Rusovce ako príslušný stavebný úrad (stavebný úrad) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 1, 4 stavebného zákona

opätovne o z n a m u j e

účastníkom konania, ktorých sa vyššie uvedená zmena týka a dotknutým orgánom začatie územného konania. Stavebný úrad súčasne upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr **v lehote do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia o začatí konania, inak sa na ne podľa § 36 stavebného zákona neprihliadne.

Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote

neoznámami svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.


Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť v sídle spoločného stavebného úradu - mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, 1. poschodie, kancelária č. 21 (v stránkové dni v pondelok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.30 hod. do 17.00 hod., a v stredu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., v ostatné dni len po telefonickom dohovore).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie sa doručuje podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

príloha: situácia (2 × A4)

Mestská časť
Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava



PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

doručuje sa verejnou vyhláškou:

- známym účastníkom konania:

1. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. ostatným známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu – v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou vyvesenou na miestach uvedených v texte

doručuje sa jednotlivo:

- dotknutým orgánom, organizáciám:

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, OSK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
9. MV SR, KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
12. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
13. Regionálny úrad ver. zdrav. Bratislava hl. m., Ružinovská 8, PO BOX 26, 820 09 Bratislava
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
15. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44B, 825 11 Bratislava

16. Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava (doručov. adresa)
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
18. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
21. Miestny úrad m. č. Bratislava-Rusovce, cestný spr. orgán, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
22. Miestny úrad m. č. Bratislava-Rusovce, životné prostredie, Vývojová 8, 851 10 Bratislava

so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky:

23. Miestny úrad m. č. Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava

na vedomie:


24. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, doručuje sa prostredníctvom: Ing. Monika Jakobová, Európska trieda 1, 040 13 Košice
25. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

co.: spis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 21. 06. 2021

Dátum zvesenia:

pečiatka a podpis: 

pečiatka a podpis:

MIESTNY ÚRAD
mestská časť
BRATISLAVA-RUSOVCE
VÝVOJOVÁ 8
851 10 BRATISLAVA

NAVROHOVANÉ VN KÁBLOVÉ VEDENIE
3 x NA2XS2Y 1x240, 1750m




NAVROHOVANÉ NN KÁBLOVÉ VEDENIE
2 x NAYY-J 4x240, 780m
Vzdúšné vedenie NN
v dĺžke 5520m+50m
Obchodné centrum - ul. Pohraničníkov, prepoj Maďarská ul.

Prepojenie NN prípojok na nové skrine
riešené v ďalšom stupni PD

PRÍLOHA Č.1 K OZNÁMENIU
Č. UKSP/479/202017/60
z 15. 6. 2021

ULOŽENIE NN KÁBLA pod Beata-Slava-Rusovine
volnom teréne


ULOŽENIE NN KÁBLA pri križovaní a súbuhu inž. sietí
1 KV KÁBEL CHRÁNENÝ

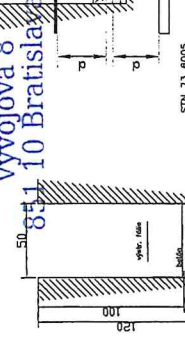


STN 73 6005

SÚBEH	1 KV KÁBEL CHRÁNENÝ		SILOVÉ KÁBLE PLYNOVOD		ODNÁM KÁBLE		VODOVOD STOKY
	CHRÁNENÝ	CHRÁNENÝ/CHRÁNENÝ	1W 22kV 35kV	NTL STL	NTL STL	30/10	
D/D1	5	20	10	10	10	30/10	40
4/41	5	20	10	10	10	30/10	40/20
							30

exist. ISt 375
výmena VN rozvádzač
na 80kV - KKKT

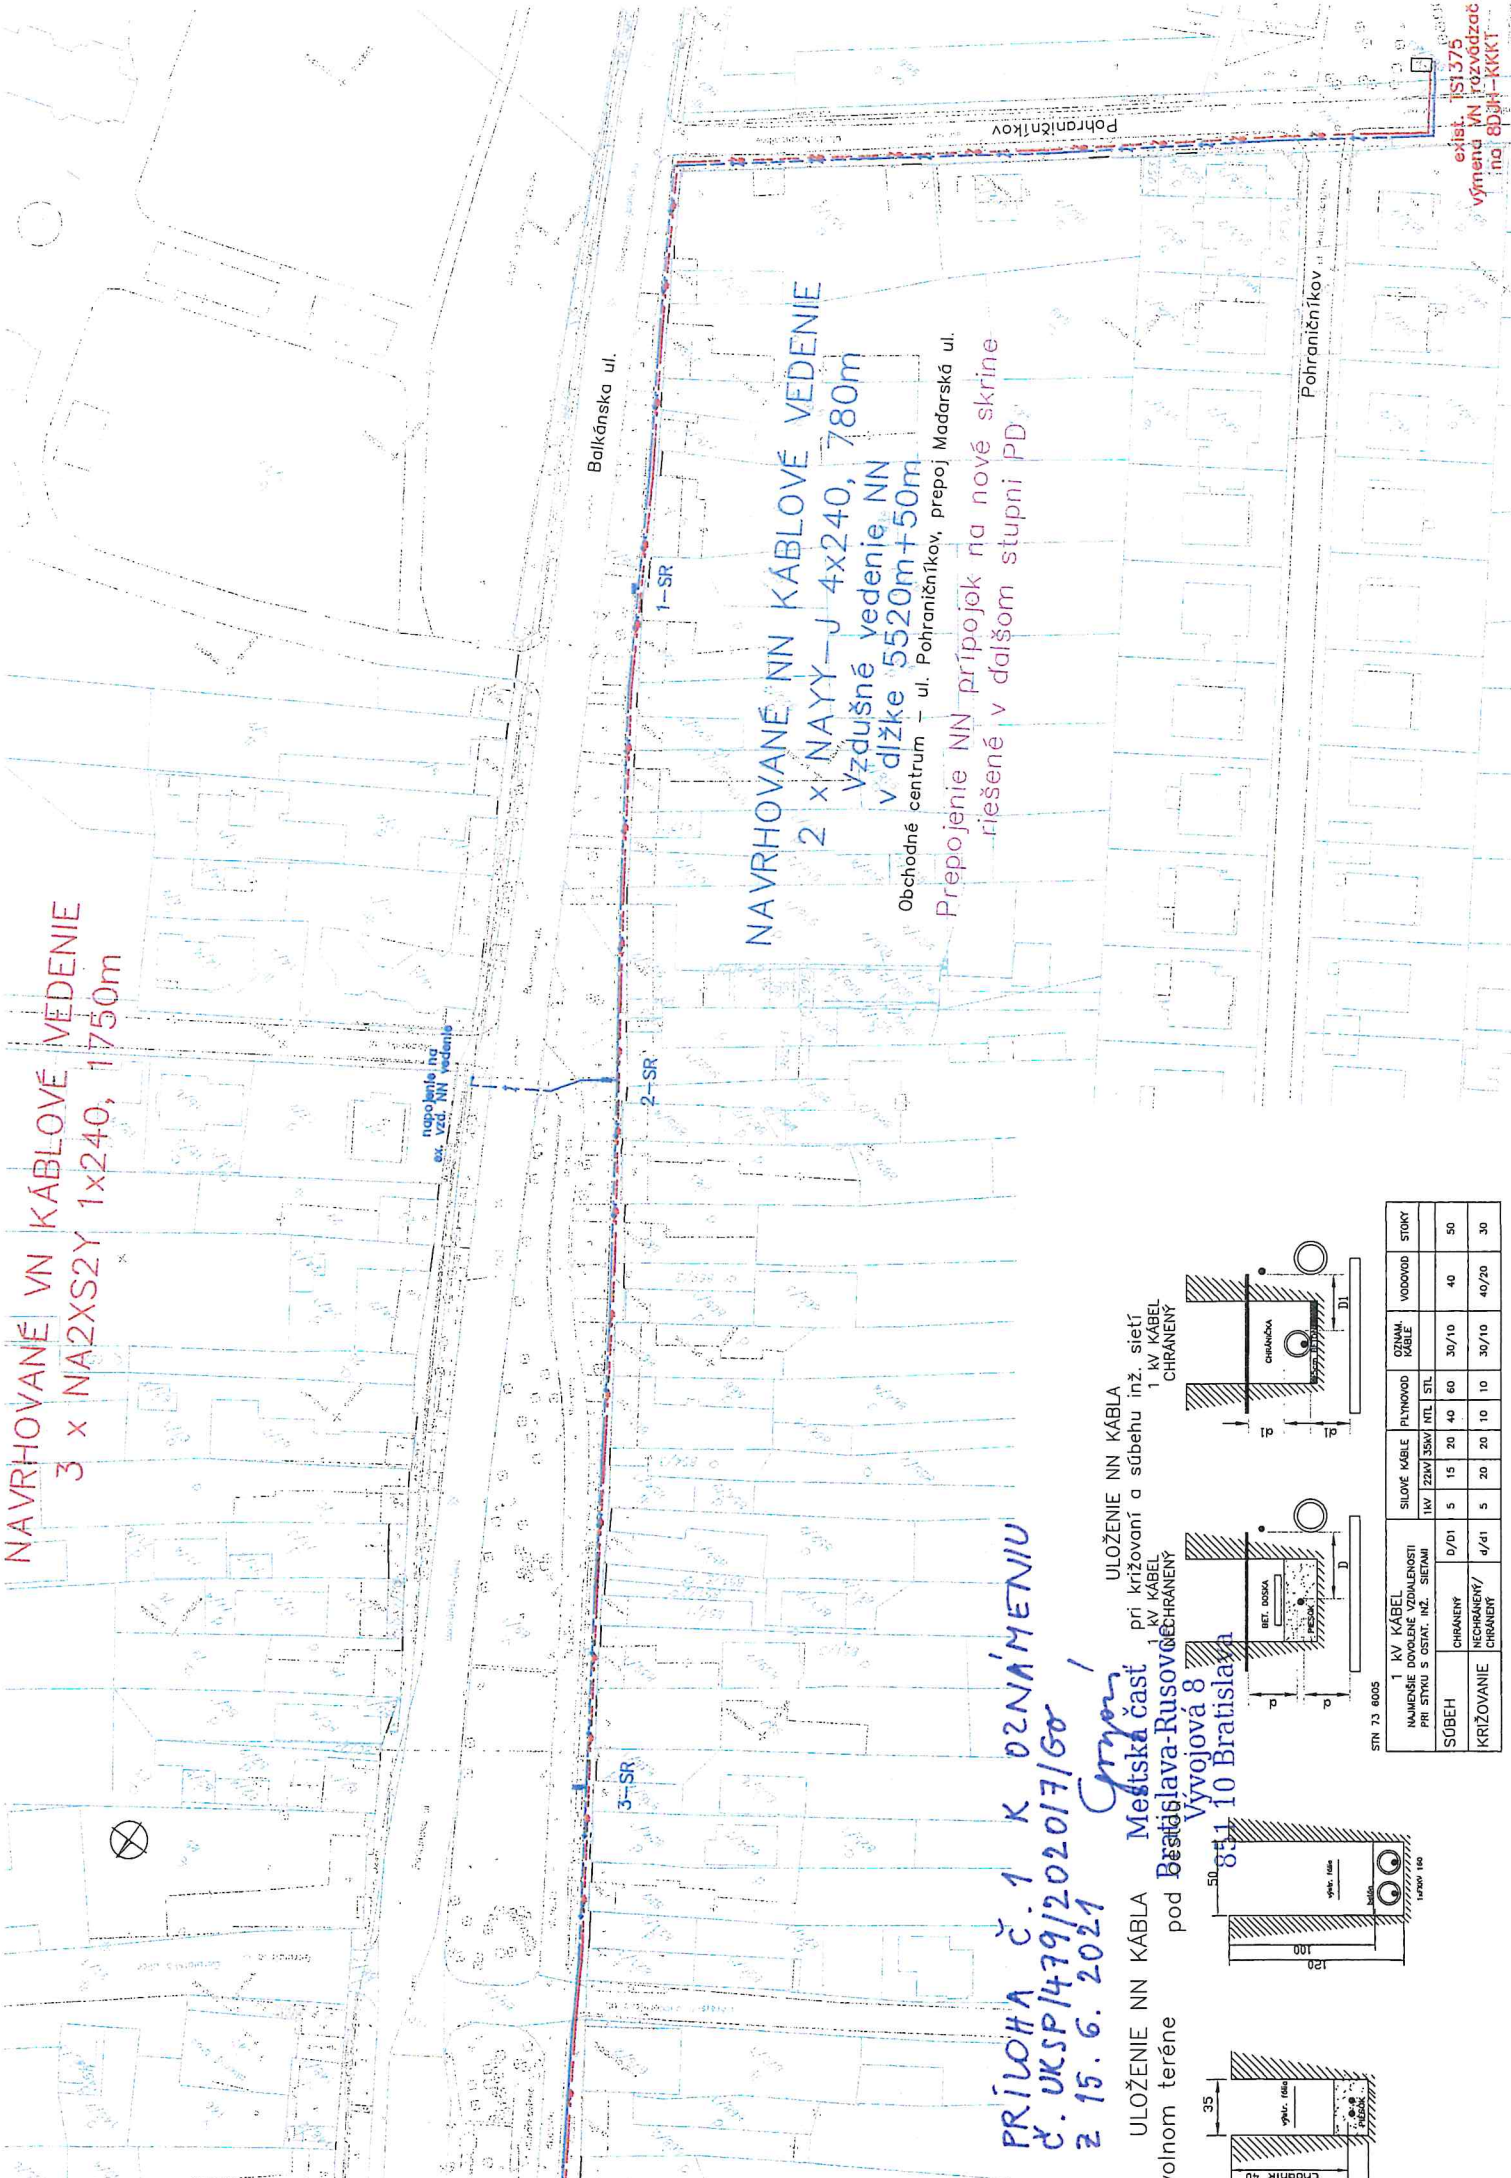


NAVROHOVANÉ VN K
3 x NA2XS2Y

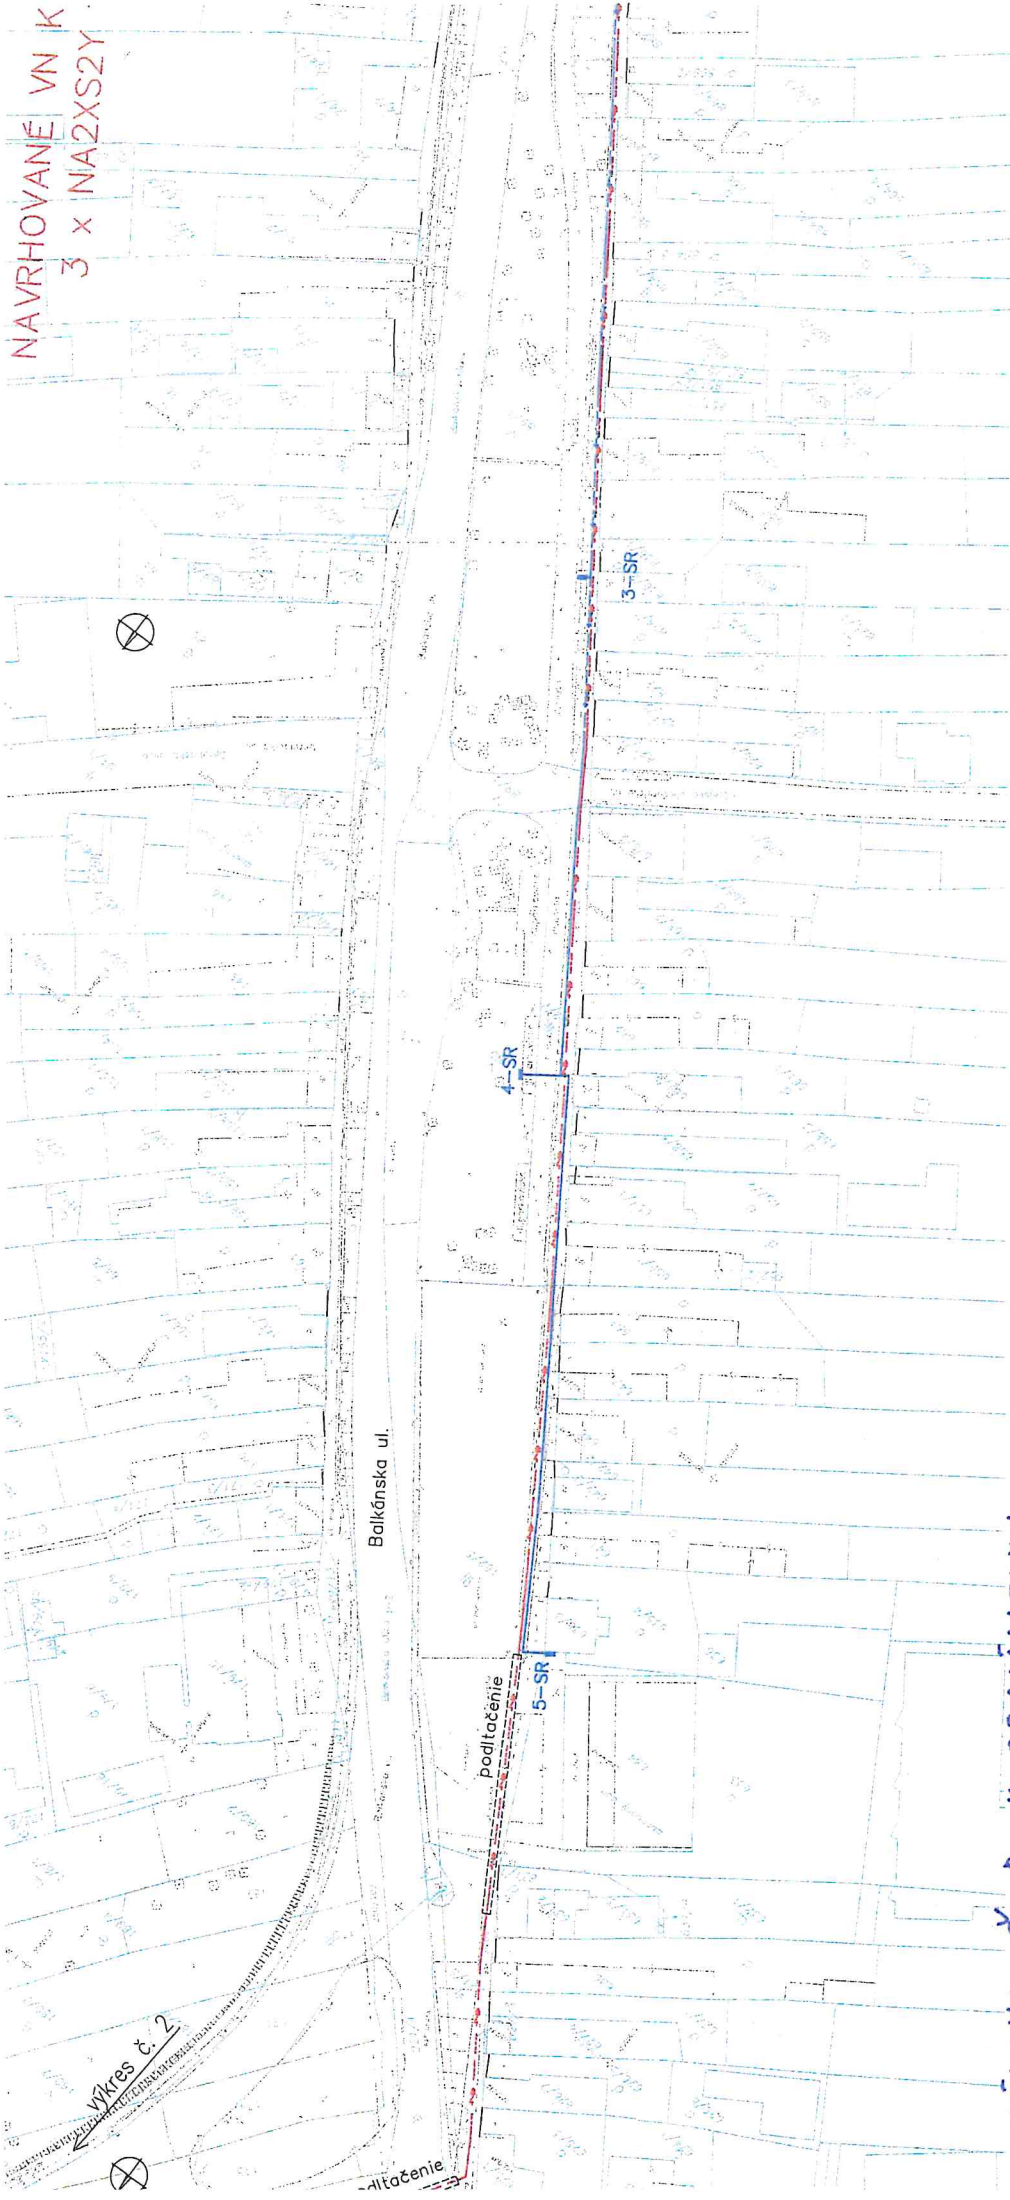

PRÍLOHA Č. 2 K OZNÁMENIU
Č. UKSP/479/2020/7/60
Z 15. 6. 2021


ULOŽENIE VN KÁBLA
PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ
22 KV KÁBEL
NECHRÁNENÝ

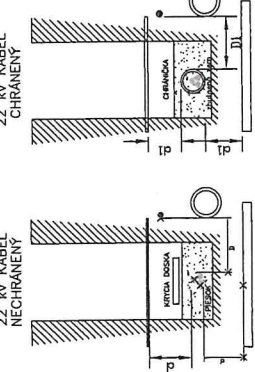


STN 73 6005

22 KV KÁBEL NAJVIŠIE DOKOLNE VZÁLEMENOSTI PRI STYKU S OSTAT. INŽ. SIETAMI	SILOVÉ KÁBLE 1KV / 22KV HTL / STL	PLYNOVOD HTL / STL	OSTATNÉ KÁBLE	VODOVOD	TERAZ- STORY VŠD
SÚBEH NECHRÁNENÝ / NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	20 / 20	40 / 60	80 / 300	40	100 / 50
KRÍŽOVANIE NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	20 / 20	10 / 20	50 / 100	40 / 20	50 / 50

ULOŽENIE VN KÁBLA
VO VOĽNOM TERÉNE




ULOŽENIE NN KÁBLA
VO VOĽNOM TERÉNE



ULOŽENIE NN KÁBLA
PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU INŽ.
1 KV KÁBEL
NECHRÁNENÝ




ULOŽENIE NN KÁBLA
PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU INŽ.
1 KV KÁBEL
CHRÁNENÝ



STN 73 6005

1 KV KÁBEL NAJVIŠIE DOKOLNE VZÁLEMENOSTI PRI STYKU S OSTAT. INŽ. SIETAMI	SILOVÉ KÁBLE 1KV / 22KV / 38KV HTL / STL	PLYNOVOD HTL / STL	OSTATNÉ KÁBLE	VODOVOD	STORY
SÚBEH NECHRÁNENÝ / NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	5 / 15	20 / 40	60 / 30 / 10	40	50
KRÍŽOVANIE NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	5 / 5	20 / 20	10 / 10	30 / 10	40 / 20 / 30

ULOŽENIE NN KÁBLA
VO VOĽNOM TERÉNE
pod cestou



ULOŽENIE NN KÁBLA
VO VOĽNOM TERÉNE

